

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 172071

Väljastatud: 04.01.10  
Kehtivad kuni: 04.01.12

1. Tehniliste tingimuste taotleja: Dagopen OÜ  
Taotleja aadress: Sadama 15 Kärkla Hiiu maakond 92412  
Taotleja telefon: 463 2024 507 3765

2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: Hiiepõllu detailplaneeringu ala  
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks  
tootmishoone ja 2 eramut Mullutu Kaarma vald Saare maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :  
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3x125A

Elektriline aadress:

Toitealajaam: SIKASSAARE 110/35/10 Toitefiider: RANDVERE:SIK  
Jaotusalajaam: Uus Jaotusfiider: Uus

· Detailplaneeringu alal näha ette planeeritavale alajaamale maa-ala koos teenindusmaaga. Alajaama asukoht planeerida koormuskeskmesse, mille teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs.  
Planeeritava alajaama toide näha ette Randvere 10kV fiidri õhuliini mastist nr.190... .

Tarbijate varustamine elektrienergiaga näha ette uuest 10/0,4kV alajaamast. Planeeringus ühildada teedega elektriliini(de) koridor(id) toitepunktist kuni liitumiskilpideni. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitatavalt mitmekohalistena teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks). Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruuntidel tuleb seada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kirjalik taotlus.

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kuressaare Tolli 27 tel/faks 7155346. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul \*.dwg formaadis (varasem ver. kui 2004) disketil või saata aadressil: [mati.kytt@energia.ee](mailto:mati.kytt@energia.ee).

Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu tehnilised tingimused väljastanud isikult. Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste tingimuste väljastajale aadressil [mati.kytt@energia.ee](mailto:mati.kytt@energia.ee) saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta.

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ elektrivõrgu.

· Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Leping sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia Müük ja Teenindus poole.


Kui elektrivõrguga võrguühenduse loomiseks on vajalik luua ühendus olemasoleva elektrivõrguga, mis ei asu planeeritaval maa-alal, siis peab planeeritavat maa-ala laiendama selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust.

4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub: Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.

Mati Kütt  
Lääne piirkonna Arendus-ehitusosakonna projektijuht  
71 55 346

TT nr.172071

Hiiepõllu detailplaneeringu ala  
Mullutu Kaarma vald

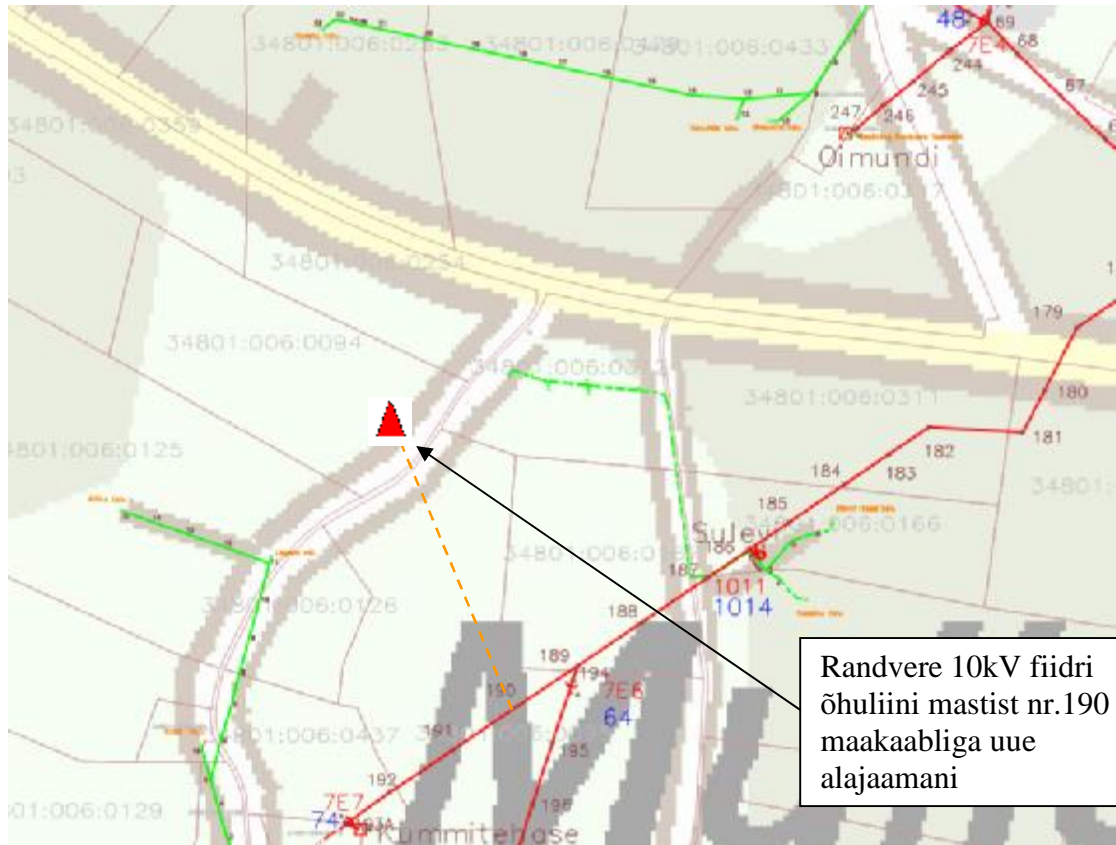

Koostas: Mati Kütt  
04.01.2010